



Profil kanalizacji popłucznej

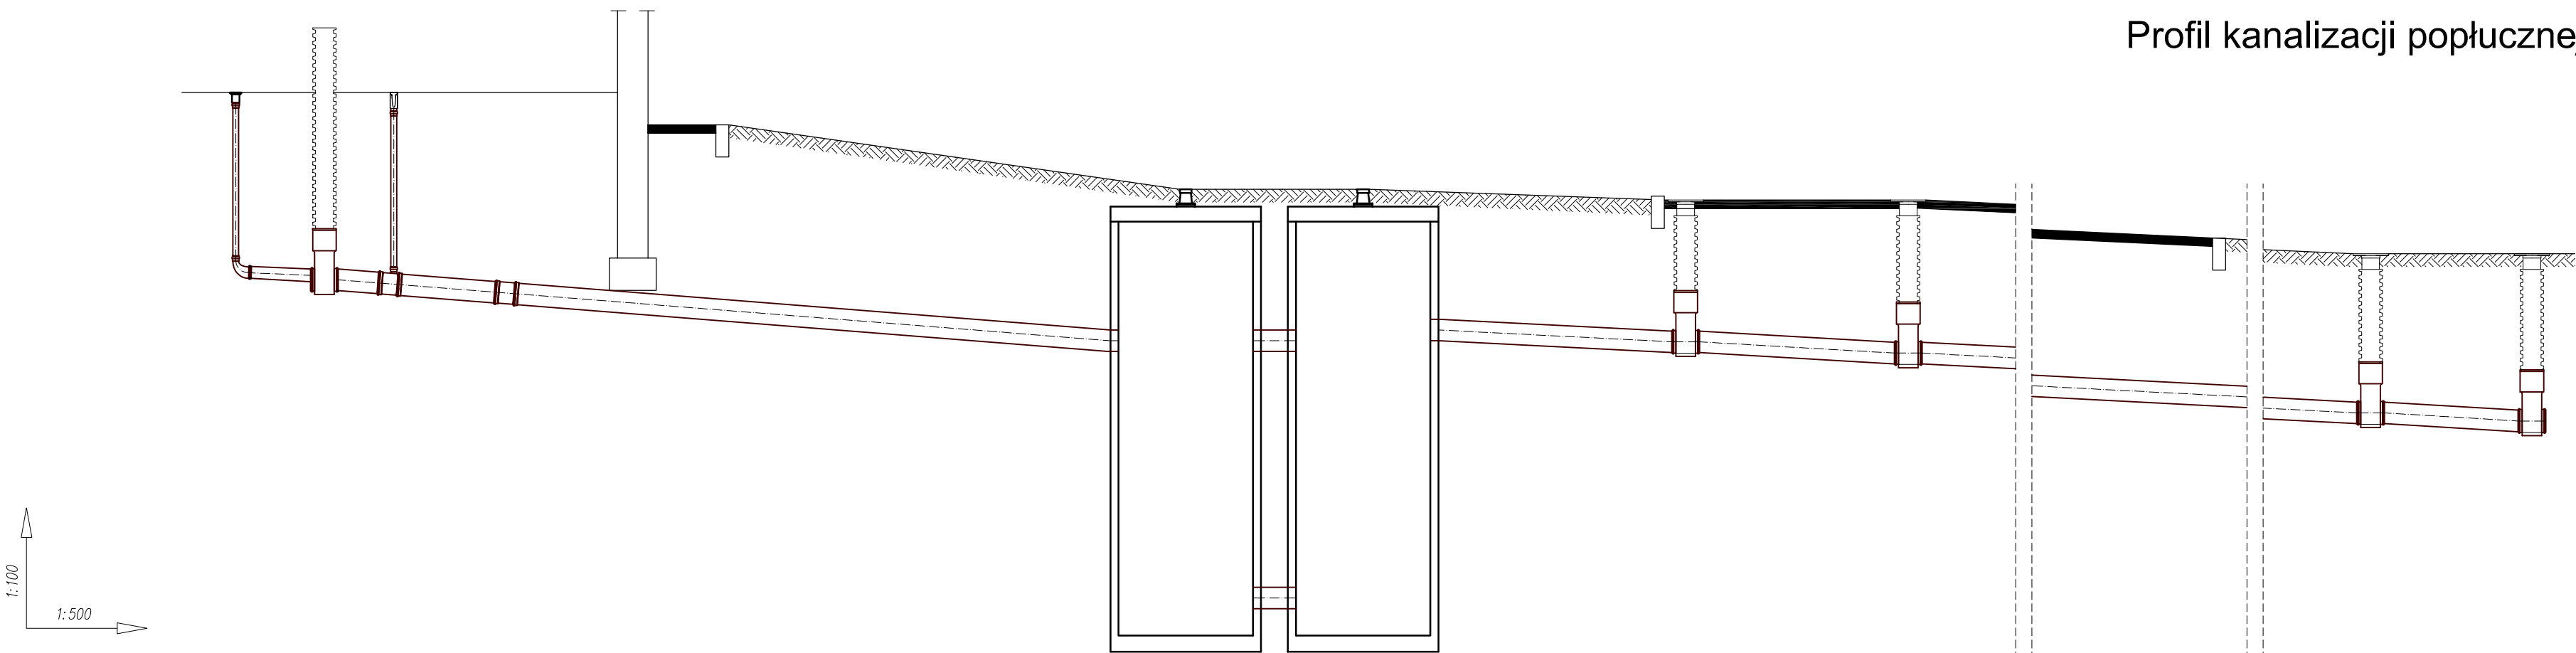

Poziom  
porównawczy – 154,50m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	160,20	160,20	160,20	160,20		159,30	159,30	159,20	159,20		158,70	158,70
Rzędna dna przewodu	158,47	158,35	158,32	158,23		157,79	157,89	157,77	157,67		157,12	157,04
Przykrycie przewodu [m]	1,62	1,65	1,68	1,77		1,31	1,21	1,23	1,33		1,38	1,46
Spadek / Długość	7,3% / 1,65	2,3% / 1,29	4,1% / 2,17	3,9% / 5,11	11,16	2,5% / 16,27	2,5% / 0,00	2,5% / 4,60	2,5% / 4,14	2,5% / 8,74	22,00 / 30,74	3,00 / 33,74
Odległość [m]	0,00	1,65	2,94	5,11		16,27	0,00	4,60	8,74			
	K1	S1	2	1		Op	Op	Sk1	Sk2		Sk3	Sk4
						PVC ø200 SN8 Lita					PVC ø200 SN8 Lita	

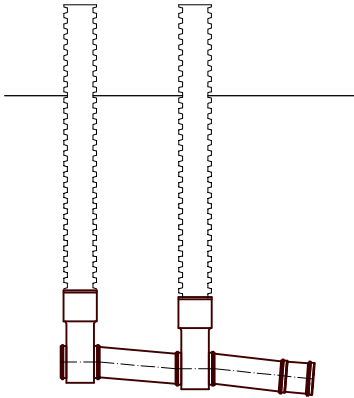

Poziom  
porównawczy – 157,80m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	160,20	160,20	160,20
Rzędna dna przewodu	158,33	158,29	158,23
Przykrycie przewodu [m]	1,67	1,71	1,77
Spadek / Długość	7,3% / 1,52	4,1% / 1,42	
Odległość [m]	0,00	1,52	2,94
	S3	S2	1

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Słomiance				
Adres	Działka nr 181/9 Obręb: 200802_2.0018 Słomianka; gm. Jasionówka				
Inwestor	Gmina Jasionówka; ul. Rynek 19; 19-122 Jasionówka				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPŁUCZNEJ			Skala	Nr.rys
				1: 100 500	8
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr urprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	06.05.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	06.05.2019	