


Profil kanalizacji chlorowni

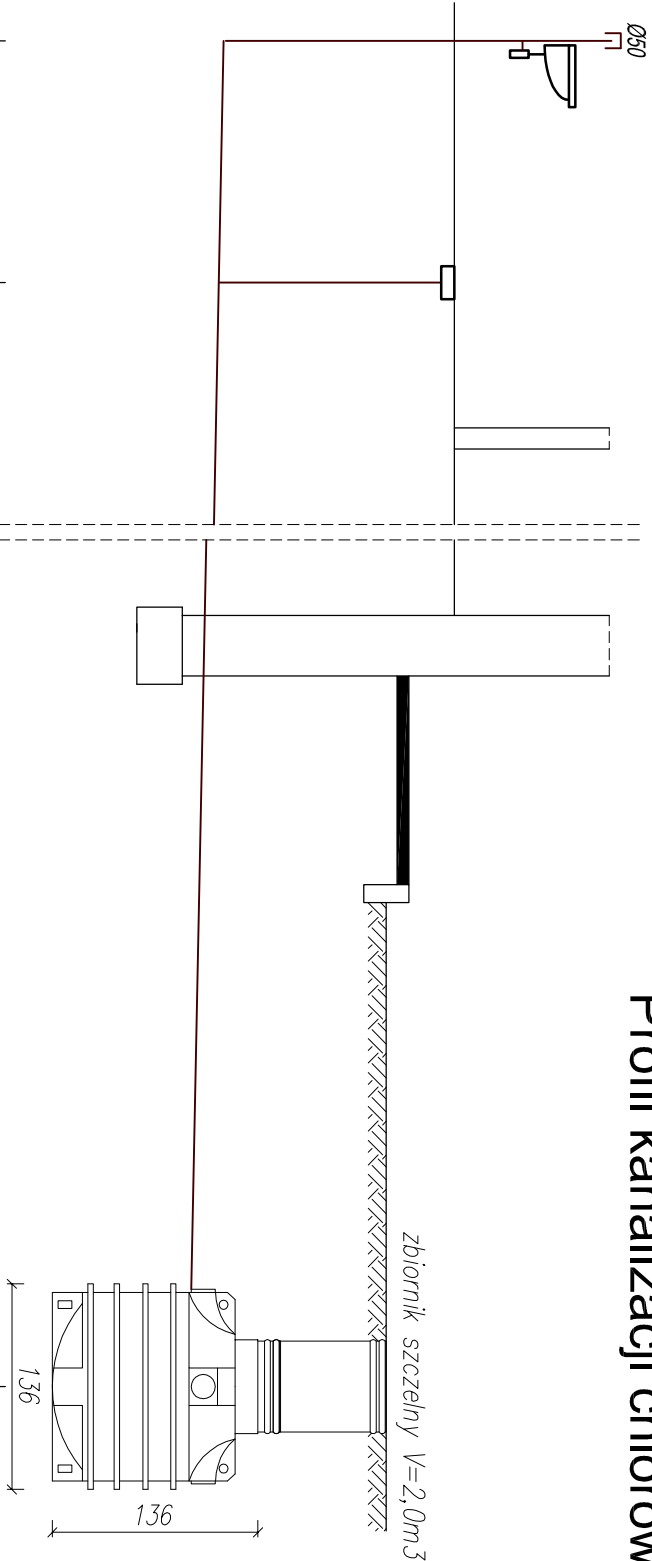

Poziom porównawczy – 157,00m n.p.m.			
Rzędno terenu [m n.p.t.]	160,20	160,20	159,75
Rzędno dno przewodu	158,69	158,65	158,46
Przekrycie przewodu [m]	1,40	1,49	1,18
Spadek	2,0%	1,40 2,0%	11,36
Długość [m]	0,00	1,60	9,76

UmK2PVC110Zb "5"

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Słomiance				
Adres	Działka nr 18/1/9 Obręb: 200802_2.0018 Słomianka; gm. Jasionówka				
Inwestor	Gmina Jasionówka, ul. Rynek 19; 19-122 Jasionówka				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys 10
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	06.05.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	06.05.2019	