


Profil kanalizacji zbiorników

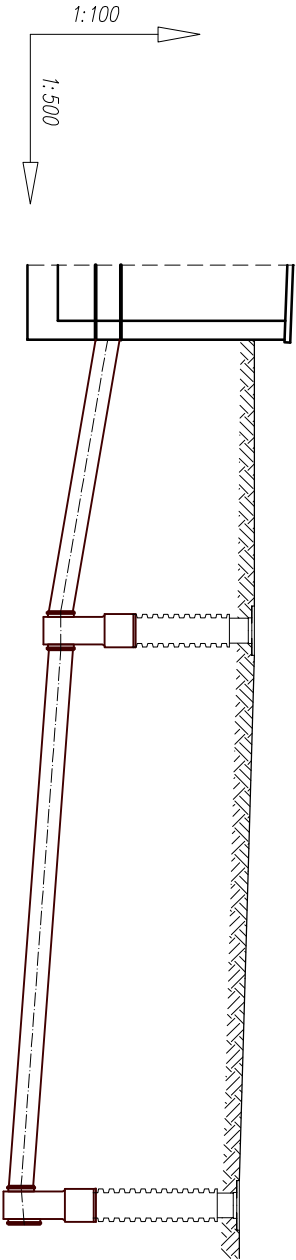

Poziom porównawczy – 157,00m n.p.m.					
Rzędna terenu [m n.p.t.]	159,30	159,30	159,20		
Rzędna dna przewodu	158,25	157,93	157,67		
Przekrycie przewodu [m]	0,89	1,21	1,37		
Spadek	Odległość	3,85	11,45		
		8,3‰	3,4‰		
Długość [m]	0,00	3,85	7,60		
KZ PE Ø160 SK5			PVC Ø160 SK2		

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Stomiance				
Adres	Działka nr 18/1/9 Obręb: 200802_2.0018 Stomianka; gm. Jasionówka				
Inwestor	Gmina Jasionówka, ul. Rynek 19; 19-122 Jasionówka				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI ZBIORNIKÓW			Skala	Nr.rys 13
	Inie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	06.05.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	06.05.2019	