

OBIEKT BUDOWLANY: napowietrzna linia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1403B (Jasionówka – Kujbiedy –
Dobrzyniówka – dr kraj. Nr 8)

ADRES: Jasionówka działka o nr geodezyjnym 704 (Pawelce)

INWESTOR: Gmina Jasionówka ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

AUTOR: mgr inż. Jarosław Świśtocki
Uprawnienia bud.: BŁ/218/94

ZAKŁAD WYKONYWANIA INSTALACJI
I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
Jarosław Świśtocki
19-100 Mońki, Al. Wojska Polskiego 44/15
REG.: 050252270

Zawartość opracowania:

- **Oświadczenie projektanta,**
- **Uprawnienia projektanta,**
- **Zaświadczenie projektanta o przynależności do PIIB**
- **Warunki z PGE Dystrybucja S.A.**
- **Umowa użyczenia działki nr 704 pod budowę linii oświetlenia ulicznego**
- **Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**
- **Opis techniczny z wykazem podstawowych materiałów**
- **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**
- **Usytuowanie linii oświetlenia ulicznego na mapie**

Mońki dn. 28.11.2019

Oświadczenie


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Poz. 1409)

Oświadczam,

że projekt wykonawczy elektryczny: „Budowy sieci oświetleniowej na działce o nr ew. gr. 704 położonych w obrębie Jasionówki w ciągu drogi powiatowej nr 1403B został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inż. Jarosław Świśtocki
BŁ/218/94

ZAKŁAD WYKONYWANIA INSTALACJI
I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
Jarosław Świśtocki
19-100 Mońki, Al. Wojska Polskiego 44/15
REG.: 050252270

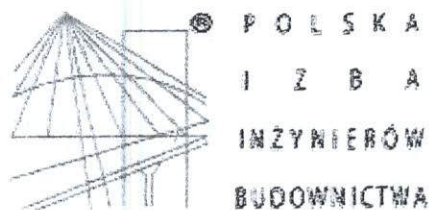

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Q5E-BUN-HB8 *

Pan Jarosław Świśtocki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0089/05
adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 44/15, 19-101 Mońki
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.




PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok

Rejon Energetyczny Białystok Teren
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Białystok, dn. 20.08.2019 r.

RE6/RM6/MF/8660/2019

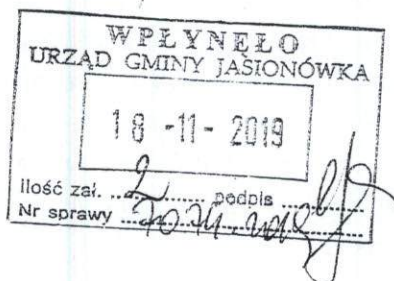

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19
n19-122 Jasionówka

Dotyczy: modernizacji oświetlenia ulicznego.

W odpowiedzi na wniosek Rejon Energetyczny Białystok Teren wyraża zgodę na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionówka przy ul. Pawelca.

Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie możliwa pod następującymi warunkami:

1. Podwiesić na słupach czynnej linii komunalnej nN obwód linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn. Projektowany obwód podłączyć do istniejącego obwodu oświetleniowego.
2. Należy zainstalować oprawy w ilości sztuk 10 i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejącej mocy.
3. W przypadku przebudowy układów sterowania oświetlenia ulicznego oraz zmiany ich zasilania należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do Wydziału Przyłączania i Rozwoju.
4. Dokumentację projektową należy uzgodnić w RE Białystok Teren przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
5. Nie wyraża się zgody na przejście linii oświetleniowej przez słup stacyjny.
6. W miejscach istniejących podziałów energetycznej sieci komunalnej wykonać podziały sieci oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie rozłączników niskiego napięcia w miejscu rozdziału linii.
7. Rozbudowy oświetlenia dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
8. Całość prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
9. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-26-93-855, REGON: 080562940, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2659 6194, www.pgedystrybucja.pl

10. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami.
11. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
13. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.
14. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych oraz sprawdzenia w zakresie urządzeń zalicznikowych.
15. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
16. Urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy.
17. W przypadku przebudowy linii komunalnej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. przebudowę urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nN realizuje Gmina własnym kosztem i staraniem.
18. W przypadku podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego na słupach energetycznych PGE Dystrybucja S.A należy przed realizacją inwestycji zawrzeć stosowną umowę na korzystanie z infrastruktury energetycznej. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia i dopuszczenia do prac na sieci nN.
19. Powyższe warunki ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Adam Robert Pruszyński

Załączniki:

1. Umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

Do wiadomości :

1. ko/RM6.

Gmina Jasionówka

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu 28.06.2019 r., pomiędzy:

Powiatem Monieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Mońkach,
ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, w imieniu którego działają:

1. Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki,
 2. Joanna Kitlas – Wicestarosta Moniecki
- zwanym dalej „Użyczającym” a

Gminą Jasionówka, w imieniu której działa:

Leszek Zawadzki – Wójt Gminy Jasionówka z siedzibą: 19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19
zwaną dalej „Biorącym”, o następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), Użyczający oddaje Biorącemu w bezpłatne użyczenie części działki o nr geodezyjnym:

- **704** – część pasa drogowego drogi powiatowej **Nr 1403B /Jasionówka – Kujbiedy – Dobrzyniówka – dr kraj. Nr 8/** na odc. Jasionówka – Krasne Folwarczne stanowiącej własność Użyczającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego poprzez umieszczenie oraz rozbudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym w/w drogi powiatowej.

Elementy umieszczone w części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1403B to:

- kabel oświetleniowy dł. 500m – przewód samonośny AsXS_n 2x25mm²,
- słup oświetleniowy – 10 szt.(2 słupy ŻN - 10 i E 10,5/4,3) z wysięgnikami oraz oprawami sodowymi 70 W lub LED.

Projektowana linia oświetleniowa będzie zasilona z istniejącej linii oświetleniowej przy ul. Białostockiej w Jasionówce.

§ 2

Biorący za zgodą Użyczającego umieści linię oświetlenia ulicznego, zwaną dalej obiektem zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część umowy na gruncie będącym przedmiotem użyczenia, który będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki

§ 3

1. Wszelkie koszty związane z umieszczeniem, utrzymaniem i remontami obiektu na użyczanym gruncie ponosi Biorący.
2. Biorący ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez obiekt umieszczony na użyczanym gruncie.

§ 4

O wszelkich pracach prowadzonych w związku z umieszczeniem, utrzymaniem, remontem i usunięciem obiektu zlokalizowanego na użyczonym gruncie Biorący powiadamia Użyczającego na co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 5

Przenoszenie obiektów umieszczonych na użyczonym gruncie może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użyczającego.



§ 6

Biorącemu w użyczenie nie wolno bez pisemnej zgody Użyczającego, przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, oddawać przedmiotowego gruntu innej osobie w dzierżawę i użytkowanie, ani używać go w inny sposób niż określony w umowie.

§ 7

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas użytkowania obiektu (od czasu umieszczenia obiektu do momentu zakończenia eksploatacji umieszczonego obiektu). Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy w formie pisemnej z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

1. Przyjęcie terenu przez Biorącego oraz zwrot terenu Użyczającemu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania obiektu Biorący zwróci Użyczającemu grunt, będący przedmiotem umowy, w stanie nie pogorszonym i przywróconym do stanu poprzedniego.
3. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego użytkowania.

§ 9

Użyczający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użytkowanie dopuszcza się istotnych naruszeń postanowień umowy lub prawa.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 11

Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Biorący.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca położenia części używanej nieruchomości.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WOJEWÓDZINA
WÓJTA GMINY

Leszek Zawadzki

Biorący

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

WICESTAROSTA

mgr Joanna Kitlas

MIŁOŚĆ
10-12
ul. Mickiewicza 19
095 217603

UZASADNIENIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji **inwestycji celu publicznego** polegającej na Rozbudowie oświetlenia ulicznego miejscowości Jasionówka ul. Pawełce, na części działki nr ewid. gruntu 704 , Obręb Jasionówka , Gmina Jasionówka

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wnioskowane zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego.

Na obszarze objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy wnioskowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w zawiązku z art. 106 Kpa projekt decyzji uzgodniono z :

- **Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Dróg, ul. Mickiewicza 52, 19-100 Mońki** – organ uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzja niniejsza traci ważność, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
4. Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia robót budowlanych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do **Samorządowego Kolegium Odwoławczego** w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Wójta gminy Jasionówka w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) .

Otrzymują:

1. Gmina Jasionówka ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka
2. Strony postępowania wg wykazu (stanowiący zał. nr 1 do projektu decyzji)
3. Pozostałe strony postępowania – poprzez obwieszczenie:
na stronie internetowej www.jasionowka.pl Urzędu Gminy Jasionówka,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka oraz
w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (miejscowości: Jasionówka).
4. A/a

Sporządził : mgr inż. arch. Andrzej Kiluk nr upr. Bł 3/89
upr. w pl. przestrz. 1323/93, POIA Nr 0151

Z up. WÓJTA
Szymon Wasilowski
PODINSPEKTOR



b) Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) oraz zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

Projekt budowlany i zagospodarowanie terenu powinny spełniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z zm.).

~~Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej~~ – nie ustala się, ponieważ teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej, nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 .), oraz nie jest ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

4. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1403B /Jasionówka –Kujbiedy – Dobrzyńówka – dr. Kraj. Nr 8 / na odcinku Jasionówka – Krasne Folwarczne leżącym na terenie sołectwa Jasionówka.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Zgodnie z rozdz. 1 art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) inwestycję należy projektować, realizować i utrzymywać w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, ochronę przed hałasem, drganiami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym m. in. ochronę przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi itp.

6. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych - nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczające teren inwestycji wg oznaczeń graficznych przedstawiono na mapie w skali 1:500 stanowiącej załącznik graficzny do decyzji nr 1.

Opis techniczny

1. *Temat opracowania*

Tematem opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego wykonanego przewodem samonośnym AsXSn 2x25 mm² w Jasionówce nr dz. 704, w pasie drogi powiatowej nr 1403B polegający na budowie dziesięciu słupów energetycznych typu ŻN-10 i E 10,5/4,3 z wysięgnikami oraz oprawami typu LED 48 W.

W oparciu o polską normę PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. Część 1 – wybór klas oświetlenia oraz Zalecenia dotyczące oświetlenia dróg i ulic opublikowane przez Polski Komitet Oświetleniowy dla odcinka drogi objętej niniejszym opracowaniem minimalna wartość użyteczna luminancji oświetlenia jezdni powinna wynosić 65 cd/m² przy równomierności 0,4.

Zaprojektowane oświetlenie spełni powyższy warunek.

2. *Podstawa opracowania*

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnień z inwestorem
- wizji lokalnej w terenie
- podkładu geodezyjnego terenu inwestycji
- aktualnych przepisów i norm,

3. *Stan projektowany*

Projektowana linia oświetleniowa będzie zasilona z istniejącej linii oświetleniowej przy ulicy Białostockiej, z istniejącej szafki oświetleniowej. Sterowanie oświetleniem ulicznym odbywać się będzie istniejącym zegarem astronomicznym umieszczonym w budynku OSP Jasionówka ul. Rynek 21.

Ochronę przy uszkodzeniu w projektowanej sieci oświetleniowej przewidziano przez samoczynne wyłączanie zasilania. Ochronie podlegają metalowe wysięgniki opraw oświetleniowych.

Wykonać uziemienie sztuczne pionowe przy ostatnim słupie o oporności mniejszej niż 10 omów. Trasę projektowanej linii oświetleniowej wraz z usytuowaniem słupów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4. *Oddziaływanie na środowisko*

Projektowana linia oświetleniowa w znikomy sposób oddziałuje na środowisko (znikome pole elektromagnetyczne).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w inwestycja **nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko** wymagających sporządzania raportu o oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko

Świsztocki Jawnat

5. Wykaz podstawowych materiałów

L.p.	Opis elementu	Jedn. miary	Ilość
1	Żerdź Żn-10	szt.	8
2	Żerdź E-10,5/4,3	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	4
4	Obejma Ou-1	szt.	4
5	Przewód AsXSn 2x25 mm ²	mb	500
6	Uchwyt odciągowy UP 2x25	szt.	4
7	Uchwyt przelotowy SO-130	szt.	6
8	Śruba hakowa M16x200	szt.	8
9	Śruba hakowa M16x250	szt.	4
10	Ogranicznik przepięć 0,4 kV	szt.	1
11	Pręt uziomowy GALMAR dł. 1,5 m	szt.	10
12	Uchwyt krzyżowy GALMAR	szt.	2
13	Grot stalowy GALMAR	szt.	2
14	Bednarka ocynkowana 25x4	mb	10
15	Oprawa oświetleniowa LED 48 W	szt.	10
16	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	mb	40
17	Zabezpieczenie oprawy oświetleniowej SPIN 25 A	szt.	10
18	Wysięgnik do mocowania oprawy na słupie ŻN-10	szt.	8
19	Wysięgnik do mocowania oprawy na słupie E-10,5/4,3	szt.	2
20	Zacisk przebijający izolację ZP-2	szt.	32
21	Materiały pomocnicze		w/g potrzeb

Światocki Jarosław

INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: **linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w Jasionówce nr geod. 704.**

INWESTOR: **Gmina Jasionówka, 19-122 Jasionówka ul. Rynek 19**

I Zakres robót

1. Wybudować linię oświetlenia ulicznego od słupa nr 1 do słupa nr 10
2. Połączyć nową linię oświetlenia ulicznego z istniejącą przy ul. Białostockiej

II Istniejące obiekty budowlane

1. Linia napowietrzna nN
2. Droga powiatowa

III Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- 1 Linia napowietrzna nN
- 2 Droga powiatowa

IV Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- 1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas podłączania nowej linii oświetleniowej
- 2 Ryzyko wpadnięcia do wykopu lub obsunięcia się ziemi w wykopie
- 3 Ryzyko wypadków drogowych
- 4 Ryzyko upadku z wysokości podczas wymiany i montażu przewodów na słupach
- 5 Ryzyko przygniecenia przez ciężkie elementy linii napowietrznej podczas ich montażu i demontażu

V Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych




- 1 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach III i IV, oraz udzielić instruktażu BHP z zakresu prowadzonych robót

VI Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- 1 Prace na istniejącej linii nN wykonywać po przygotowaniu strefy pracy i dopuszczeniu do pracy przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
- 2 Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
- 3 Stosowanie środków ochrony osobistej: kaski, kamizelki ostrzegawcze, odzież robocza.
- 4 Pracownicy pracujący na wysokości winni być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt asekuracyjny zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych” spełniający wymogi PN-90 Z-08057 „Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości”
- 5 Prace w pasach drogowych lub w ich pobliżu wykonać po odpowiednim oznakowaniu ciągów komunikacyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych robót i wydzielenia miejsca pracy zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych”.

Opracował:

Świsłocki Janina

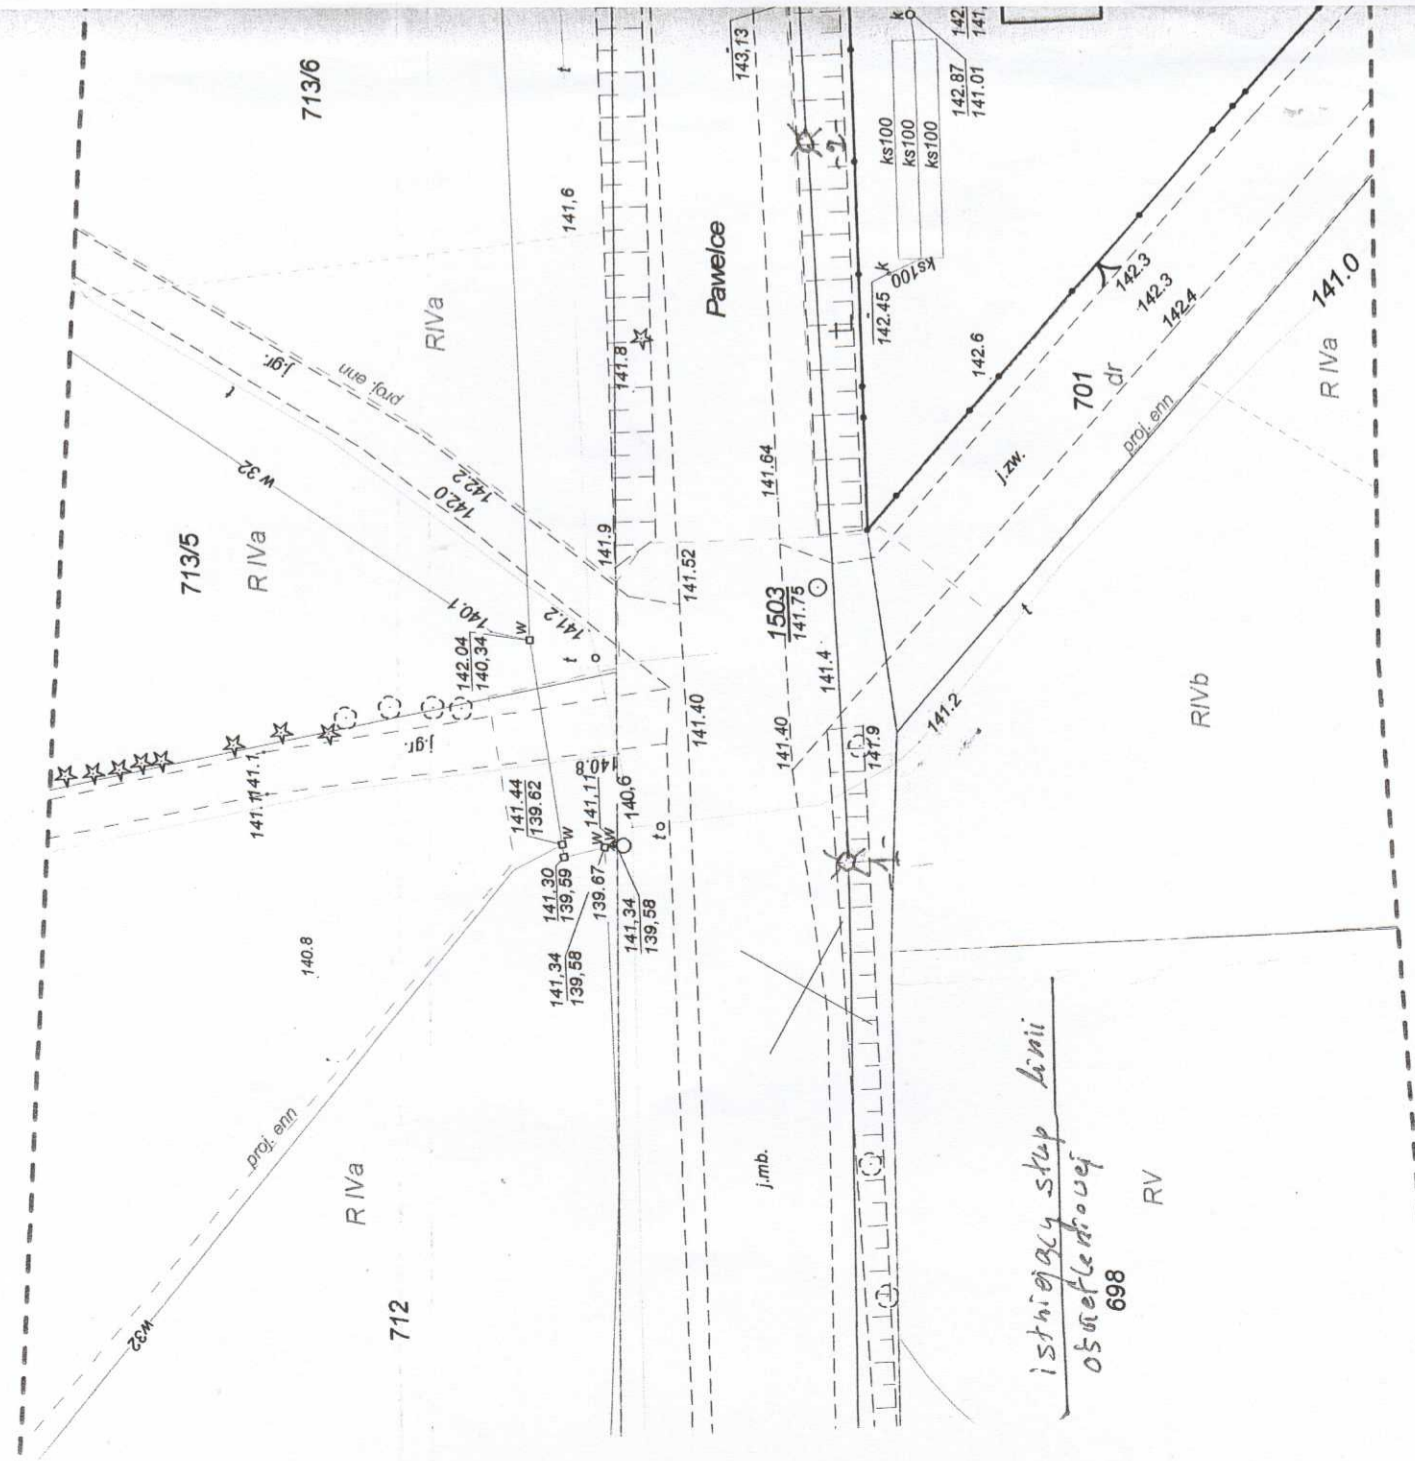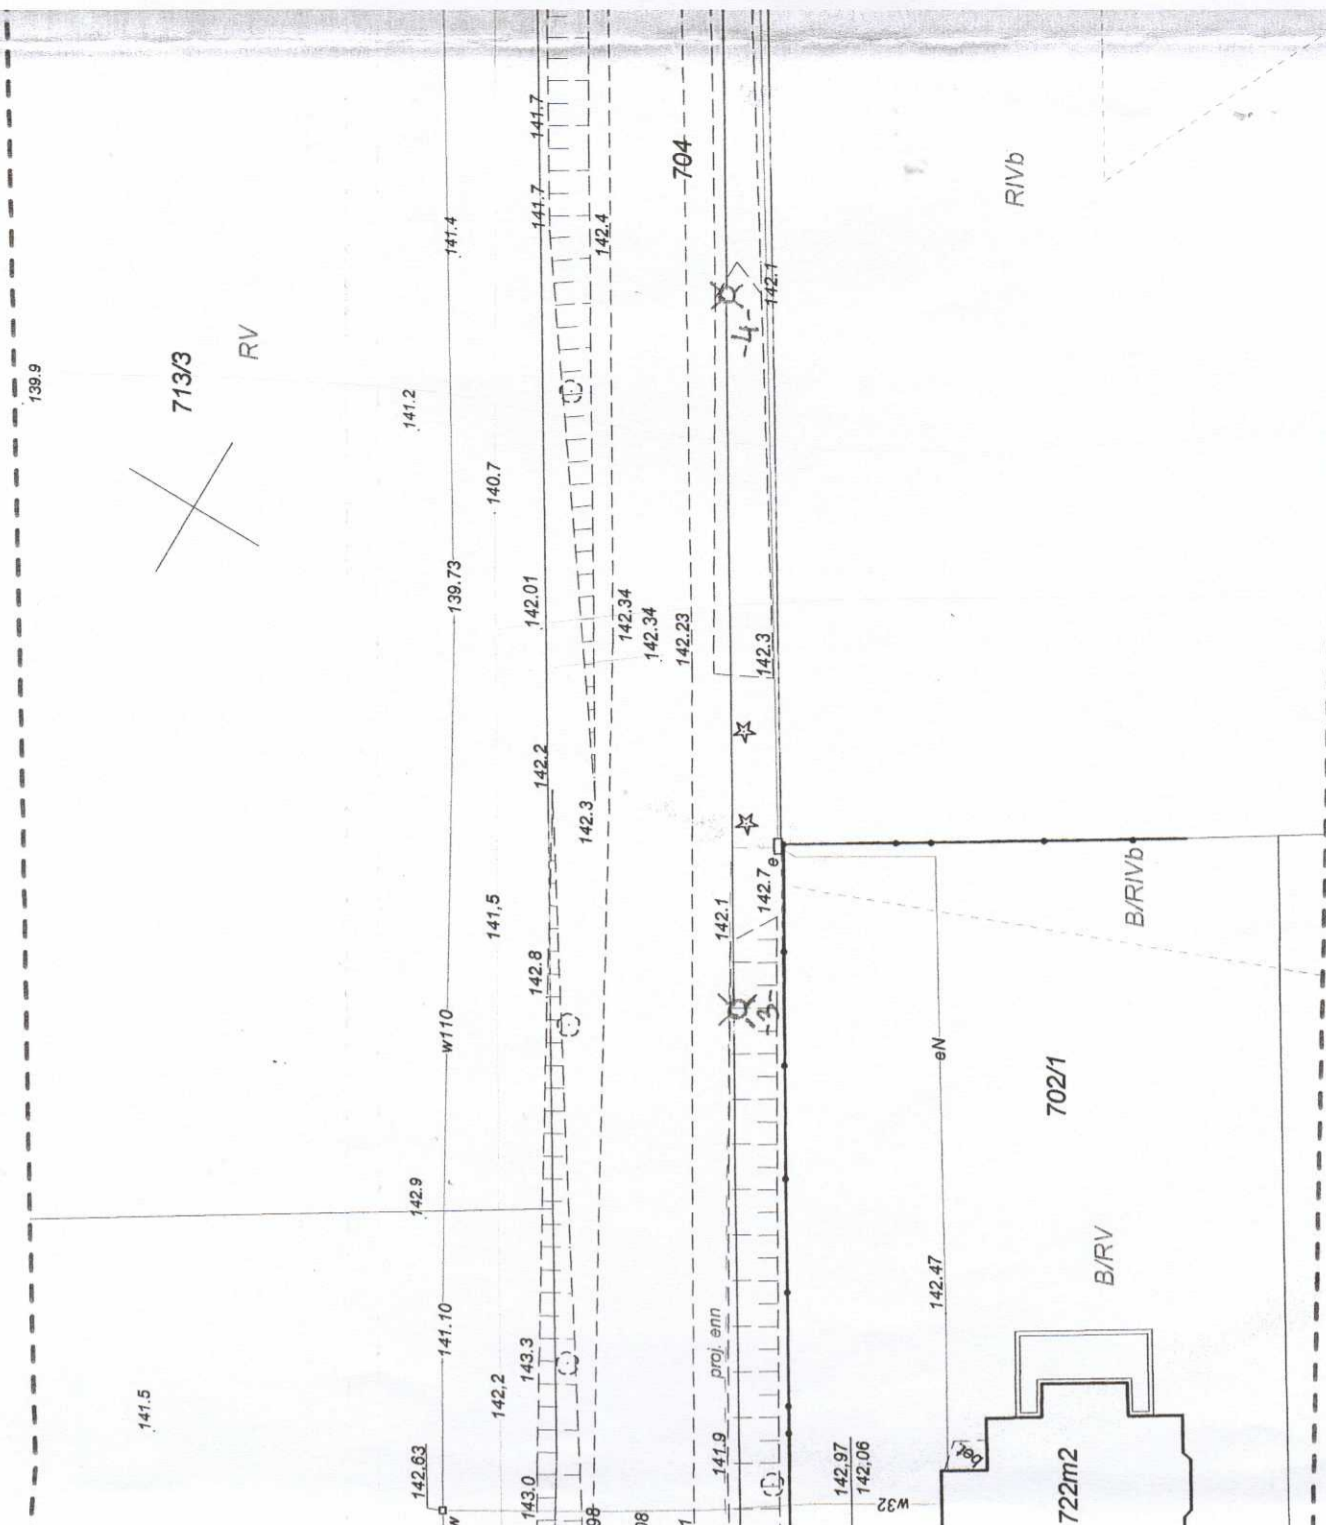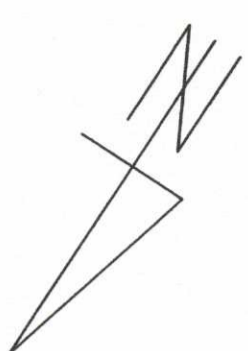

istniejący stęp linii
osiedleńczej
698
RV

1-9 - projektowane stopy typu ZN-10
10 - projektowany stóp typu E-10,5/4,3

