Arkusz nr 1(2)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna
identyfikator: 200802_2
nazwa: Jasionówka

Obręb ewidencyjny
identyfikator: 0002; 0003
nazwa: trasa Czarnystok-Dobrzyniówka - dz. nr 111

Skala mapy 1:500

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000(8)
układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: ~~brak~~/nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Data aktualności mapy: 22.08.2023r.
Sekcja mapy zasadniczej: 8.199.13.17.1;3, 8.199.13.22.1;3;4, 8.198.13.02.1;2
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy: GG.6640.832.2023
Nr roboty: 148/2023

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej

SZKIC ORIENTACJI
SKALA 1:10000

Sporządził:

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH „POMIAR" P.J. ANDRAKA
ul. Kolejowa 2, 19-100 Mońki
NIP 546-133-70-88

NAZWA, imię i nazwisko wykonawcy, data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Jan Wiesław Andraka
nr upr. 8179

imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.832.2023
Organ Służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Moniecki
Wykonawca prac geodezyjnych	ZUGK POMIAR P.J. ANDRAKA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji numer GG.6640.832.2023_1 z dnia 19.09.2023
Imię i Nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Jan Wiesław Andraka Numer uprawnień 8179

SZKIC ARKUSZY

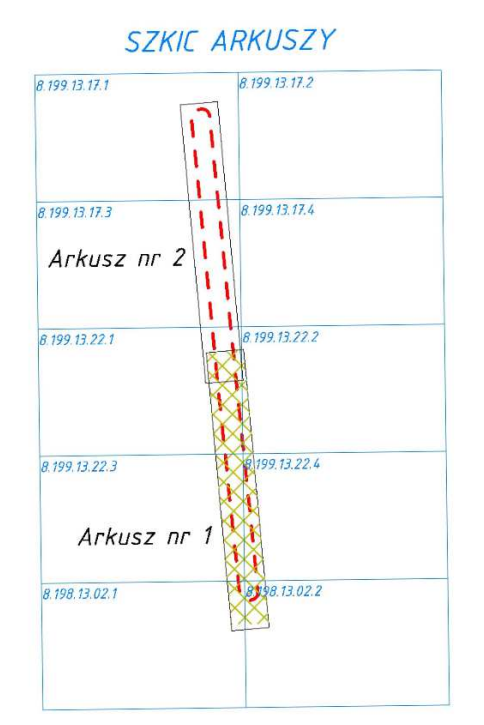

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

Załącznik do pisma nr TTDSIKU-20389/23/IB z dnia 29 09 2023 r

LEGENDA :

Nawierzchnia jezdni bitumiczna – projektowana	Sieć wodociągowa – istniejąca
Zjazdy bitumiczne – projektowane	Napowietrzna linia WN – istniejąca
Pobocze żwirowe – projektowane	Sieć telekom. – istniejąca
43 – Nr działki istniejącego pasa drogowego	Granice istniejące pasa drogowego
projektowany kanał technologiczny	

OBIEKT :	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu/ Górnystok - Czarnystok - - Dobrzyniówka w km 0+000 - 1+777.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
TYTUŁ :	Plan zagospodarowania terenu (ARKUSZ 1/2)
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wiszowaty nr ewidencyjny uprawnień PDL/0125/POOD/09
SKALA : 1:500	
28.08.2023 r.	

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z drogą powiatową Czarnystok - Dobrzyniówka rys. 1-2

na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. [illegible] nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren [illegible] możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia [illegible]
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren Inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".
11. W przypadku węzłowania skrajni drogowej przy skrzyżowaniu z linią napowietrzną 15kV należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków usunięcia kolizji.

Białystok 06.10.2023 r.

Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista ds. sieci
Marek Pacuk